



K Ä S K K I R I

Viljandi

04. märts 2026. a nr 1-4/2

Tulekahju korral tegutsemise plaani kinnitamine

Kinnitan Viljandi Kunstikooli tulekahju korral tegutsemise plaani.

1. Tunnistada kehtetuks “Viljandi Kunstikooli tulekahju korral tegutsemise plaan“, mis on kinnitatud 18.01.2016. a
2. Kinnitada Viljandi Kunstikooli tulekahju korral tegutsemise plaani” alates 05.03.2026. a

Lisa: Viljandi Kunstikooli tulekahju korral tegutsemise plaan 20 lehel.

Laineli Parrest
direktor

Lisa 1: Tulekahju korral tegutsemise plaan

KINNITATUD
direktori käskkirjaga nr 1-4/2
04. märts 2026. a

VILJANDI KUNSTIKOOL

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Tulekahju korral tegutsemise plaan on Viljandi Kunstikooli töötajate juhend, mis kirjeldab tulekahju korral tegutsemise korda ja evakuatsiooni.
Plaan koosneb tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast, evakuatsiooniskeemidest.

SISUKORD

1.	Hoone üldiseloomustus, tuleohutuse eest vastutamine	3
1.2.	Hoone tuleohutusealane iseloomustus.....	4
1.2.3	Evakueerumisvõimalused	4
1.3	Tuleohutuspaigaldised	5
1.3.1	Tulekustutid	5
1.3.2	Automaatne tulekahjusignalisatsioon	7
1.3.3	Turvavalgustus.....	9
1.3.4	Tuletõkkeuksed	9
2.	Tegevusjuhised tulekahju korral	9
2.1	Tulekahju avastamine	10
2.1.1	ATS-i eest vastutav töötaja	10
2.1.2	Tulekahju avastanud töötaja	10
2.2	Tulekahjust teavitamine	11
2.3	Evakuatsiooniteate edastamine	11
2.3.1	Evakuatsiooni eest vastutav isik	11
2.4	Evakuatsiooni läbiviimine	12
2.4.1	Hoones viibivad isikud	12
2.4.2	Üldised suunised evakueerumisel ja evakuatsiooni läbiviimisel	12
2.4.3	Keldrikorruse evakuatsioonikorraldus.....	13
2.4.4	Esimese korruse evakuatsioonikorraldus	14
2.4.5	Teise korruse evakuatsioonikorraldus.....	14
2.5	Kogunemiskoht.....	15
2.5.1	Töötajad.....	15
2.5.2	Õpilased	15
2.5.3	Evakuatsiooni eest vastutav isik	16
2.5.4	Evakuatsioonijuht	16
2.6	Tulekahju kustutamine ja leviku piiramine	16
2.7	Päästemeeskonna vastuvõtmine	16
2.8	Vastutajad.....	17
2.8.1	Evakuatsiooni eest vastutavad isikud (EVI)	17
LISA 1		19

1. Hoone üldiseloomustus, tuleohutuse eest vastutamine

Hoone omanik

Vexoren OÜ, registrikoodiga 11280882

Kasutaja

Viljandi Kunstikool

Hoone kasutusviis

Kunstikooli õppehoonel on tuleohutuse mõistes IV kasutusviis.¹

Hoone üldiseloomustus

Hoone asub aadressil Posti tänav 11, Viljandi.

Hoone on ehitatud valdavalt massiivsest homogeensest puitkonstruktsioonist. Tuleohutuse mõistes on tegemist TP2 tulepüsivusklassi kuuluva hoonega.

Kunstikooli ruumid asuvad keldris ja esimesel korrusel, teisel korrusel on kontor ja raamatukogu/puhketuba.

Hoones toimuv tegevus

Huvikooli õppetöö

Hoonet kasutavate inimeste arv

Õpilaste arv keskmiselt on ca 190 õpilast ja 13 töötajat. Maksimaalselt on korraga koolis arvestuslikult 50 õpilast ja 8 töötajat.

Hoone kasutamise kellaajad: 09:00 – 20:30

Hoone ehitise üldpind on 1137 m². Kunstikooli kasutuses on 600 m²

Suurim tuletõkkeseptsioon hoones: esimene korrus on jagatud kaheks tuletõkkeseptsiooniks pindalaga ca 300 m².

Kunstikooli ruumides on eraldi tuletõkkeseptsioonideks:

- keldris: - õpperuumid
- trepikoda
- 1. korrus: - õpperuumid
- õppevahendite ladu
- evakuatsioonitrepikoda
- 2. korrus: - kabinet
- raamatukogu/puhketuba

Hoone kütmine: **kaugküte**.

¹Siseministri 30.03.2017 määrusega nr 1 1/17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele". Kasutajatelt ei saa eeldada head ruumide tundmist, on eeldused iseenda ohutuse tagamiseks, on eeldatavalt ärkvel. Kogunemis ruumina mõeldakse ruumi või ruumide rühma tuletõkkeseptsiooni piires, mis on ettenähtud suuremalekasutajate hulgale. Nt: haridus ja teadushoone (koolieelne lasteasutus, põhikooli või gümnaasiumi hoone, kutseõppeasutus, ülikooli hoone, teadus või metoodikaasutus);

Hoones on **sundventilatsioonisüsteem**. Kunstikooli esimese ja teise korruse ventilatsiooni-seadmed asuvad pööningul, eraldi sektsioneeritud ruumis. Kohtäratõmme ehk kubude ventilatsioon keraamikaklassis ja värske õhu sissepuhe keraamikaklassis on lahendatud eraldi ventilaatoriga, mis asub keldris ventruumis.

ATS häire korral lülituvad seadmed automaatselt välja, tagastus toimub seadme juurest.

Hoone **elektri peakilp** asub keldris.

Lisaks on hoones eraldi kolm kunstikooli ruumides asuvat jaotuskilpi:

- esimene asub hoovipoolse sissepääsu eesruumis, koristaja ruumi kõrval;
- teine asub teisel korrusel raamatukogu/puhketoa eesruumis;
- kolmas asub keldris õpilaste garderoobi kõrval olevas koridoris.

Peakilbiruumi ukse avamise võti asub hoone omaniku, direktori ja õppekorraldaja käes.

Kõigi hoonet ja territooriumi puudutavate tuleohutusosalaste probleemide või küsimuste korral tuleb pöörduda **hoone omaniku, Viljandi Kunstikooli direktori või õppekorraldaja** poole.

1.2. Hoone tuleohutusealane iseloomustus

Tuleohutuse liigituselt kuuluvad hooned IV kasutusviisiga hoonete loetellu (Huvikooli õppehoone). Hoone on ehitatud valdavalt massiivsest homogeensest puitkonstruktsioonist. Tuleohutuse mõistes on tegemist TP2 tulepüsivusklassi kuuluva hoonega.

Kunstikooli ruumid asuvad keldris ja esimesel korrusel, teisel korrusel on kontor ja raamatukogu/puhketuba. Hoone ehitise üldpind on 1137 m². Kunstikooli kasutuses on 600 m². Suurim tuletõkkeseksioon pindalaga ca 300 m² on esimene korrus.

Kunstikooli ruumide tuletõkkeseksioonid:

keldris:	- õpperuumid - trepikoda
1 korrus:	- õpperuumid - õppevahendite ladu - õppekorraldaja kabinet - evakuatsioonitrepikoda
2 korrus:	- direktori kabinet - raamatukogu/puhketuba

1.2.3 Evakueerumisvõimalused

keldrist:	- 2 väljapääsu (teine väljapääs läbi keraamikaklassi)
1 korruselt:	- 2 väljapääsu

2 korrusel: - 2 väljapääsu (teine väljapääs raamatukogu/puhketoa aknast, kasutades katuseteed ja katuseredelit)

1.3 Tuleohutuspaigaldised

Tulekahju avastamiseks, kustutamiseks, ohutu evakuatsiooni läbiviimiseks ja varakahjude vähendamiseks on hoones järgmised tuleohutuspaigaldised:

- Tulekustutid
- Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)
- Turvalgustussüsteem
- Suitsuluuk

1.3.1 Tulekustutid

Tulekustuti on mõeldud tulekahju kustutamiseks ühe inimese poolt tulekahju algfaasis. Hoones on hajutatud 6 kg pulberkustutid (6tk).

Tulekustutid asuvad:

	keldris:	keraamikaklassis – varuväljapääsu ukse kõrval garderoobis – välisukse kõrval
	1 korrusel:	trepikoda/hallis – akna kõrval õpilaste puhketoas – 104 maaliklassi ukse kõrval
	2 korrusel:	trepikoja esikus – direktori kabineti ukse taga raamatukogu/puhketoa – esikus

Pulberkustuti kustutab erinevate ainete tulekoldeid. Markeeringud näidatud tulekustuti kasutusjuhistel.

NB! Pulberkustuti on A;B;C klassi põlevmaterjalide kustutamiseks.

(A- tahked põlevad materjalid; B- põlevvedelikud; C- gaasid)

Kustuti sobib ka elektriseadmete kustutamiseks (kuni 1000V)

Tulekustuti kasutamine

Tulekahju korral lähtu otsuste langetamisel eelkõige põlemise suurusest ja põlevmaterjali liigist. Tulekustuti tööasend on püstine. Tulekustuti käivitamiseks juhindu selle pealdisel olevatest piktogrammidest:

- 1) võta tulekustuti seinalt
- 2) jää tulekoldest 3-5 m kaugusele
- 3) hoides tulekustutit ainult alumisest käepidemest, eemalda kaitseriiv (splint)



4) haara vooliku otsast ning suuna kustutusaine juga tulekoldesse



5) vajuta tugevasti päästikule (käepideme ülemisele hoovale) ja kustuta seni kuni tuli on kustunud



Tulekustutiga töötamisel pea meeles!

1) tahkete esemete kustutamiseks tuleb tulekustutusaine pühkivate liigutustega suunata kõige intensiivsema põlemise koha pinnale, alustada enese eest liikudes edasi vastavalt tule kustumise kiirusele.



2) lahtiste ja madalate äärtega nõus süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu mahuti siseseina



3) maha valgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärelt ning järkjärgult katta tulekustutusainega kogu põlev pind




4) Gaasiseadmete kustutamisel suunata pulbrijuga põleva seadme ventiilile või lekkekohta. Elektriseadmete kustutamisel ohutu kaugus min 1m.

Suurema põlengu puhul kasuta üheaegselt mitut kustutit.



5) välitingimustes tuleb kustutaja tulekolde suhtes valida tuulepealne asend

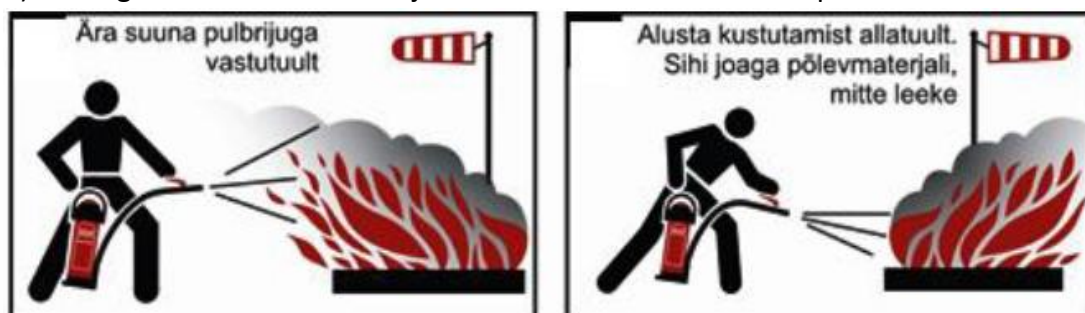

6) Peale kustutamist tuleb kustutit alati hooldada



Samuti näitab kasutusjuhend, kuidas tulekustutit kasutada

1.3.2 Automaatne tulekahjusignalisatsioon

Hoone on varustatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga (edaspidi ATS), mis annab automaatselt teated tekkinud tulekahjust, samuti oma töövalmidust ohustavast rikkest. ATS häire korral: hakkavad tööle häirekellad, seiskuvad ventilatsiooniseadmed, juhitakse häiresignaal Päästeameti Häirekeskusesse (112)

ATS koosneb:

Keskseadmest- mille abil antakse tulekahjuanduritele tööks vajalik energia ja mida kasutatakse andurite poolt antud tulekahju teate vastuvõtmiseks, teate kuuldavaks ja nähtavaks tegemiseks ning tulekahju asukoha kindlaks määramiseks. ATS keskseade asub peakukse kõrval tuulekojas.



Tulekahjuanduritest- jälgivad pidevalt kontrollitaval alal tulekahju tekkimisega seotud füüsilisi ja keemilisi nähtusi. Tulekahju korral annavad signaali põlemisest keskseadmesse.

Tulekahju teatenupust- mille abil tulekahju teade antakse keskseadmesse käsitsi.

Asukohad erinevates tuletõkketsoonides: esimese korruse koridoris väljapääsu kõrval ja õpilaste puhkeruumi väljapääsu ukse kõrval.



Tegelikkuses- teatenupp

Alarmseadmest- mille abil tulekahjuteade antakse helisignaalliga

ATS-i tööpõhimõte

ATS rakendub tööle kui vajutatakse tulekahju teatenupule, kui tulekahjuandurid reageerivad põlemisele eralduvale kuumusele või suitsule ning erandkorras ka süsteemi rikke tagajärjel (tolmused andurid jne). Anduritelt saadud tulekahjuteade läheb ATS keskseadmesse, mis käivitab häirekellad, fikseerib piirkonna, kus häire saabus ning kajastab vastava info ka keskseadme tabloole. Samuti läheb tulekahjuteade turvafirma Forus häirekeskusesse, kes annab lähimale päästekomandole väljasõidukorralduse.

1.3.3 Turvavalgustus



Hoone turvavalgustussüsteem koosneb evakuatsioonivalgustitest. Lambid on varustatud akutoitega, mis tagab nende toimimise põhi-elektrikatkestuse korral. Evakuatsioonivalgustid on nähtavad mistahes evakuatsioonitee osas ja juhatavad lähima evakuatsioonipääsuni

1.3.4 Tuletõkkeuksed



Tuletõkkeuksed tegelikkuses



Erinevate tuletõkkeseksioonide vahelised uksed on normeeritud ning takistavad tule ning suitsu levikut etteantud aja jooksul. Olemasolevad tuletõkkeuksed peavad olema alaliselt suletud asendis või sulguma ATS häire korral

2. Tegevusjuhised tulekahju korral

Tegevusjuhistes kasutatavad mõisted:

Evakuatsiooniplaan – tegevuskava töötajate valmisolekuks ja tegutsemiseks tulekahju korral, eesmärgiga tagada inimeste ohutus ning tulekahju kiire likvideerimine ja kahjude vähendamine

Evakuatsioonihäire - ATS häirekellade **teistkordne** rakendumine, mis annab märku ohuolukorrast ja mille puhul tuleb hakata kõigil objektil viibivatel inimestel hoonest evakueeruma

Ohuolukord - tulekahju; pommiähvardus; pommioht; ohtlikud ained jmt

Evakuatsioonitee – hoones kulgev, vabalt läbitav, ohutu liikumistee evakuatsioonipääsuni mis on tähistatud evakuatsioonimärkide ja valgustitega.

Evakuatsioonipääs – evakuatsioonitee lõpus paiknev, seestpoolt võtmeta avatav ukseava.

Hädaväljapääs – Evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastav väljapääs, mille kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi ehitisest tulekahju või muu õnnetuse korral.

Evakuatsioonijuht (EJ) – ülesandeks on evakuatsiooni juhtimine, loendustulemuste kokkuvõtmine ja päästemeeskonna vastuvõtmine

Evakuatsiooni eest vastutav isik (EVI) – kunstiõpetaja, kelle vastutusala asub oma klassis

Töötaja/õpetaja - hoones viibiv isik, kes on teadlik hoone evakuatsioonikorraldusest

Tulekahju – kontrollimatu väljaspool spetsiaalset tulekollet kulgev põlemisprotsess, mida ise-loomustavad kuumuse ja suitsu eraldumine ning tekkiv varaline kahju ning oht tervisele.

Tulekahjutunnused – ATS häirekellade rakendumine, suits, leegid, kõrge temperatuur jne.

Suitsutsoon – Ohtlik hooneosa, ruum või ruumid kuhu on kogunenud nähtav kogus põlemise käigus tekkivat suitsu ning mille läbimine on eluohtlik.

Kogunemiskoht – hoonest väljaspool ohutus kauguses paiknev ala, kuhu kogunevad evakueerunud inimesed/õpilased (vt Lisa 1).

Loendus – EVI ja EJ poolt kogunemiskohas teostatav personali evakueerituse kontroll.

Päästetööde juht (PTJ)– Päästetöid juhtiv Päästeasutuse esindaja (esmane PTJ sinise kiivriga, hiljem heledaima kiivrivärviga, kas punane või kollane).

Hädaabikõne – Kõne ohuolukorra kohta Häirekeskuse hädaabinumbri 112.

2.1 Tulekahju avastamine

Tulekahju avastamine toimub tulekahjutunnuste nägemisel või kui ATS reageerib tekkivale suitsule ja hoones käivituvad häirekellad.

2.1.1 ATS-i eest vastutav töötaja

ATS häirekellade rakendumise korral on ATS-i eest vastutav töötaja põhiülesandeks tulekahju asukoha kindlaks tegemine ja tsoonide kontrollimine.

Tegevused:

1. Vaigista häirekellad
2. Tuvasta ATS keskseadmelt tulekahju teate asukoht
3. Liigu piirkonda kust tulekahju avastati ja teosta tsooni kontroll
4. Tuvasta tulekahju, vajutades lähimale tulekahju teatenupule, et rakenduksid teistkordselt tööle ATS häirekellad
5. Teosta hädaabikõne 112

NB! Kui tuvastad väikese põlengu, mida on võimalik koheselt kustutada, võta seinalt tulekustuti ja kustuta tulekahju.

Kui kontrolli käigus tulekahju ei tuvasta, tee kindlaks häiresse läinud andur (põleb punane valgusdiod), võimalusel taasta ATS-i töö ja fikseeri valehäire ATS hoolduspäevikusse. Kui ei ole võimalik süsteemi tööd taastada, helista 1911 ning pane ATS hooldusesse. Samuti teavita ATS rikkest süsteemi hooldajat.

2.1.2 Tulekahju avastanud töötaja

Tulekahju avastanud töötaja põhiülesandeks on häirekellade käivitamine tulekahju

teatenupust, hädaabikõne teostamine (112) ja võimalusel tulekahju kustutamine. Kui tuvas-
tad väikese põlengu, mida on võimalik koheselt kustutada, võta seinalt tulekustuti ja kustuta
tulekahju. Kui ei julge, ei pea tulekustuti kasutama.

2.2 Tulekahjust teavitamine

Töötaja, kes avastab tulekahju, mis võib ohustada inimeste elu või tervist peab viivitamatult
teavitama Päästeameti häirekeskust tel. **112** ja teisi hoones olevaid inimesi.

Helistades häirekeskusesse peab teadma:

- mis põleb, millises hoone osas
- tulekahju täpne aadress (Posti 11, Viljandi)
- kas on kannatanuid
- kes tulekahjust teatas (perekonnanimi, ametikoht) ja öelda telefoninumber, mille
kaudu kutsuti välja päästemeeskond
- ära lülita telefoni välja peale teate edastamist, päästekorraldaja võib
lisainformatsiooni saamiseks veel teile tagasi helistada
- kui olukord muutub, anna 112le teada

2.3 Evakuatsiooniteate edastamine

Koolimajas on kokkuleppelisteks evakuatsioonikorraldusteks järgmised märguanded:

ATS häirekellade esimesel rakendumise korral tuleb olla valmis evakueerumiseks (evakuat-
siooni eelteade) ja oodata edasisi korraldusi. **Teistkordne rakendumine** on märguanne sel-
lest, et tulekahju on tuvastatud ning koolimajast evakueerumine on kohustuslik.

Kui tulekahju on tuvastatud, kuid **ATS ei ole rakendunud teistkordselt**, tuleb see aktiveerida
lähimast tulekahju teate nupust.

Kui ATS ei rakendu, annab tulekahju tuvastanud isik suulised korraldused evakueerumiseks.
Teised töötajad dubleerivad seda käsklust.

ATS-i peab vähemalt kolm inimest oskama kasutada. Tuulekoja aknalaua on kasutusõpetus.
Hoolduspäevikut võib täita igaüks kes on avastanud häire.

2.3.1 Evakuatsiooni eest vastutav isik

Evakuatsiooni eest vastutavate isikute põhiülesandeks on evakuatsioonikorralduse edasta-
mine oma vastutusala ruumides viibivatele õpilastele.

Evakuatsiooni eest vastutavate töötajate tegevused ATS häirekellade rakendumise korral

ATS häirekellade esimese rakendumise korral:

- Lõpetada koheselt tööalane tegevus
- Teostada õpilaste loendus
- Kontrollida visuaalselt oma vastutuspiirkonda ja hinnata lähimate evakuatsiooniteede olukorda.
- Selgitada õpilastele olukorda ja olla valmis evakueeruma.

ATS häirekellade teistkordse rakendumise korral:

- Sulge ruumis aknad
- Evakueeru koos tunnis olnud õpilastega hoonest
- Sulge klassiruumi uks, kuid ära lukusta
- Kontrollida õpilaste arvu väljumisel

NB! Kui ATS häirekellad käivituvad vahetunni ajal ja sa ei viibi oma vastutuspiirkonnas, on iga evakuatsiooni eest vastutava isiku kohus liikuda viivitamatult oma vastutuspiirkonda. Õpetajad vastutavad oma klassi ja koridori evakuatsiooni eest, kus lõppes viimane tund.

2.4 Evakuatsiooni läbiviimine

Hoonest on evakueerumine kohustuslik koheselt peale tulekahjutunnuste nägemist, ATS häirekellade teistkordset rakendumist või peale suusõnalist evakuatsioonikorralduse saamist.

2.4.1 Hoones viibivad isikud

Iga hoones viibiva isiku (kes ei ole evakuatsiooni eest vastutav) põhiülesandeks on hoonest evakueerumine.

Kuuldes evakuatsioonikorraldust lõpeta koheselt pooleliolev tegevus, evakueeru hoonest, kasutades selleks lähimat evakuatsioonipääsu.

Nähes evakuatsiooniteele jäävates ruumides inimesi, sundige seal viibijaid evakueeruma. Hoonest väljudes suunduge kokkulepitud kogunemiskohta.

2.4.2 Üldised suunised evakueerumisel ja evakuatsiooni läbiviimisel

Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab tulekahju poolt kõige suurem oht (põlev tuletõkkesektsioon)

Kui selgub, et mõni inimene on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on raskendatud tänu

kõrgele temperatuurile ja suitsu suurele tihedusele, siis tuleb peale päästemeeskonna saabumist anda sellekohane info päästemeeskonnale ning jätta päästetööde tegemine spetsialistide hoolde.


Evakueerumise korraldamisel on kasulik meeles pidada:

- prioriteediks evakueerimisel peab olema — ohtlikus tsoonis viibivad inimesed esimesena
- inimeste evakueerimisel on kõige tähtsam neis säilitada rahu, paanikas inimesed alluvad kergesti ja täidavad käsklusi mõtlemata nende sisule;
- evakueerimist juhtides tuleb rääkida võimalikult rahuliku ja valju häälega, püüdes haarata initsiatiivi
- viivitamatult tuleb maha suruda kõik paanika tekitamise katsed

Näpunäiteid juhuks, kui olete sattunud väljapääsmatusse olukorda ehk päästetavaks:


- helista 112
- püüdke säilitada enesevalitsus ja olla rahulikud
- kui ruumist pole võimalik lahkuda, sulgege uks (seda lukustamata), toppige uksepiilud ja ventilatsioonivad kinni, võimaluse korral veega niisutatud riidega
 - avage aknad, andke endast märku, hüüdke appi
- kui tuli on ära lõiganud väljapääsuteed, ärge üritage tulerindest läbi murda (sama kehtib ka paksu suitsu korral)
- liikudes suitsuses ruumis või koridoris, ärge seiske püsti, vaid liikuge seina ääres kas nelja käpukil või roomates, sest põranda ligidal on suitsu tihedus väiksem
- kui te ei tea, kus tulekolle asub, pidage meeles, et enne ukse avamist tuleb ettevaatlikult katsuda ukse käepidet ning pinda, et kontrollida nende temperatuuri
- ust avades tuleb alati jääda selle varju või varjata ennast ukse kõrval seina ääres.

2.4.3 Keldrikorruse evakuaatsioonikorraldus

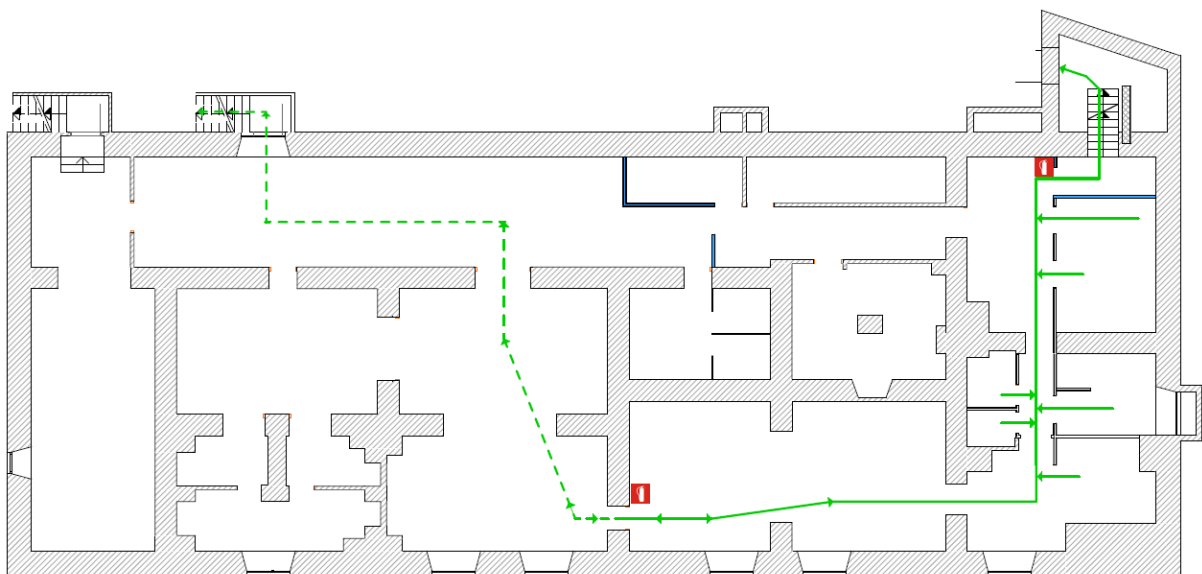


Keldrikorruselt evakueerimiseks on võimalik kasutada kahte evakuatsiooniväljapääsu. Põhiväljapääsuks on trepikoda ja teine asub keraamika klassi taga otsas.

2.4.4 Esimese korruse evakuatsioonikorraldus

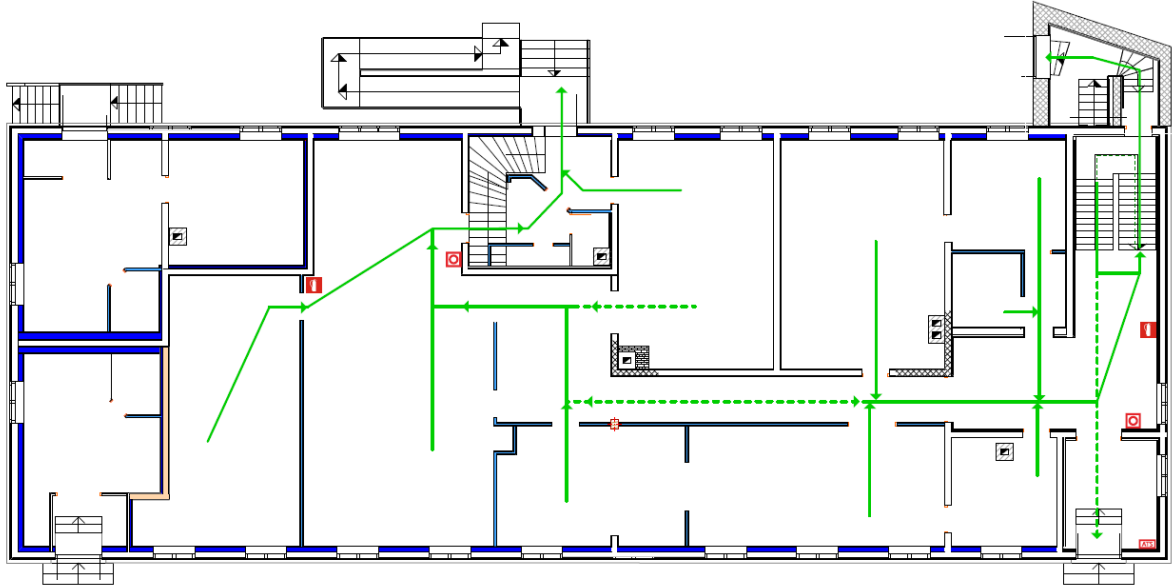

Esimeselt korruse evakuatsiooniks on olemas kaks põhievakuatsioonipääsu üks maja keskest õpilaste puhkeruumi kaudu ja teine liikudes keldrikorruse poole ja väljudes tagaukse kaudu hoovi ning ja üks varuväljapääs Posti tänavale.

2.4.5 Teise korruse evakuatsioonikorraldus

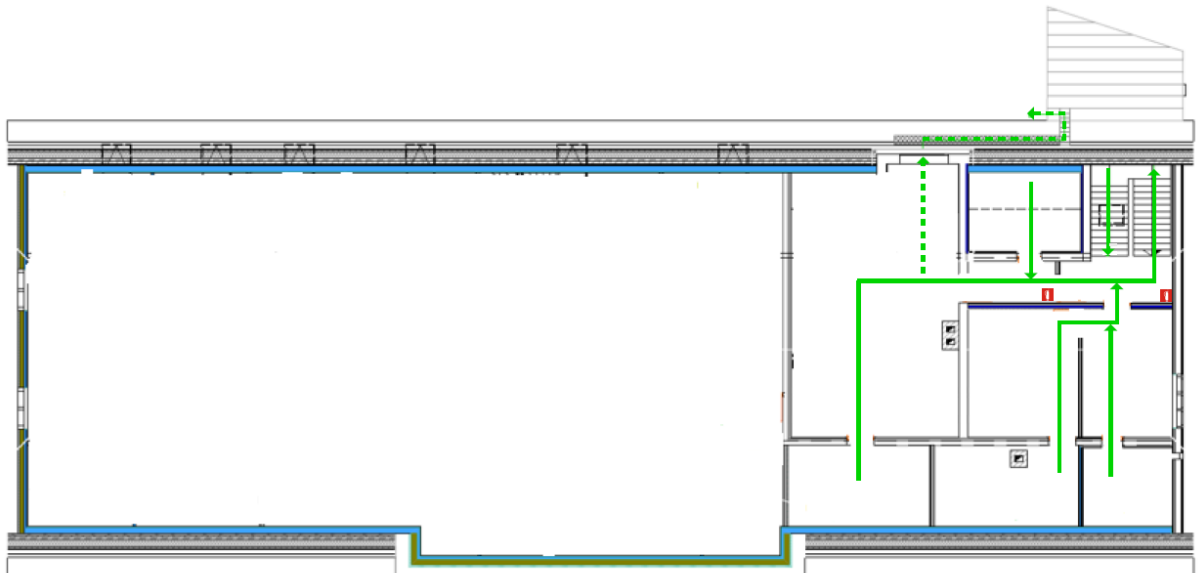

Teiselt korruselt on põhievakuatsioon trepikoda kaudu ja teine tagavaraväljapääsuna raamatukogu/puhketoa vintskapi aken, kus katusel on platvorm ja redel. Sinna ulatub kergesti ka väljastpoolt päästjate redel.

2.5 Kogunemiskoht



Peale hoonest evakueerumist peavad kõik hoones viibinud inimesed liikuma määratud kogunemiskohta. Kogunemiskoht on Kunstikooli sisehoovis.

Kogunemiskohas tuleb rivistuda rühmade ja klasside kaupa selliselt, et ei takistataks saabuvate päästeautode territooriumile pääsemist ja oleks võimalik eristada klasse ja muud personali.

Talvisel ajal pärast loendustulemuste kogumist ja evakuatsioonijuhi vastavat korraldust liigutakse Centrumisse.

2.5.1 Töötajad

Koolimaja töötajatel, kes ei ole vastutavad evakuatsiooni läbiviimise eest põhiülesandeks on kogunemiskohta jõudmine.

Töötajate tegevused peale evakueerumist

1. Liikuge kogunemiskohta ja selgitage välja, kas teie kaastöötajad on hoonest Evakueerunud;
2. Kui selgub, et mõni kaastöötaja on jäänud kadunuks, tuleb sellest teada anda Evakuatsioonijuhile;
3. Jääge paigale kuni edasiste korralduste saamiseni.

2.5.2 Õpilased

1. Tulekahju korral vahetunni ajal evakueeruge lähima väljapääsu kaudu;
2. Kogunege koolimaja hoovi;
3. Jääge paigale kuni edasiste korralduste saamiseni.

2.5.3 Evakuatsiooni eest vastutav isik

Evakuatsioonijuht võib määrata evakuatsiooni eest vastutava isiku jooksvalt, olenevalt olukorrast.

Põhiülesandeks peale evakueerumist on liikumine kogunemiskohta ja loenduse läbiviimine.

- Liikuge koos õpilastega kogunemiskohta ja korraldage õpilaste paiknemist kogunemiskohas.
- **Teostage iga klassi (vahetunni ajal tunni lõpetanud klassi) õpilaste loendus;**
- Kandke loendustulemused ette evakuatsioonijuhile (täna kohalolijate arv, loenduselt puuduolevate laste arv, tunniandmise koht);
- Jääge paigale kuni edasiste korralduste saamiseni.

2.5.4 Evakuatsioonijuht

Põhiülesandeks kogunemiskohas loendustulemuste kokkuvõtmine ja päästemeeskonna Vastuvõtmine:

- Liigu kogunemiskohta ja kogu kokku loendustulemused;
- Kogu infot sündmuste kohta (kes mida nägi, kuhu võib sündmus arenenud olla, kas on lõksu jäänud inimesi või ohvreid).
- Võta vastu saabuv päästeteenistus.

2.6 Tulekahju kustutamine ja leviku piiramine

Kui tulekahju saab alguse Sinu töökoha läheduses, informeerige tulekahjust läheduses olevaid inimesi, käivitage ATS häirekellad ja alustage koheselt tulekahju kustutamist.

Tulekahju kustutamiseks kasutage pulberkustutiteid.

Juhul, kui tulekahju on levinud suuremale alale (kogu ruum) või on tegemist paksu suitsu ja suure kuumusega, on peamiseks eesmärgiks selle piiramine ja lokaliseerimine ruumi(de) piires. Selleks tuleb sulgeda uksed põlengu piirkonnas takistades sellega tule kiiret levikut ning vähendades hapniku pealevoolu. Samuti tagab uste sulgemine ohutuma evakuatsiooni (suits ei levi evakuatsioonitrepikodadesse).

2.7 Päästemeeskonna vastuvõtmine

Päästemeeskond saabub sündmuskohale üldjuhul ca 5-10 minutit peale hädaabikõne teostust. Oluline on, et selleks ajaks on suudetud viia läbi evakuatsioon ja evakuatsioonijärgne loendus. Saabuva päästemeeskonna võtavad vastu ATS-i eest vastutav töötaja ja evakuatsioonijuht, kes annavad päästetööde juhile esmase vajaliku info:

- tulekahju tekkekoht ja ligipääs selleni (võimalusel näidata joonisel);

- kas evakuatsioon on läbi viidud ja millised on loendustulemused;
- kas on hoones inimesi ja kus nad võivad asuda (võimalusel näidata joonisel);
- kust saab välja lülitada elektrivarustuse (võimalusel näidata joonisel);
- kõige esimeses järjekorras päästmist vajav tehnika jne (n server).

Peale esmase info andmist tuleb objekti esindajal jääda kättesaadavaks (paikneda samas kohas), kuna olukorra muutudes võidakse soovida erinevat lisainfot

2.8 Vastutajad

Nimetus	Vastutuse kirjeldus	Vastutav isik	Asendav isik
Evakuatsioonijuht (EJ) päevasel ajal (9.00 – 18.00)	Vastutab evakuatsioonikorralduse, loendustulemuste kokku kogumise ja päästemeeskonnaga koostöö tegemise eest	Direktor: Laineli Parrest Tel: 59018345	Õppekorraldaja: Erika Reiss Tel: 53 313 885
Evakuatsioonijuht õhtusel ajal (Kooliväliste sündmuste ajal)	Vastutab evakuatsioonikorralduse, loendustulemuste kokku kogumise ja päästemeeskonnaga koostöö tegemise eest	Korraldaja	Direktor: Laineli Parrest

Nimetus	Vastutuse kirjeldus	Vastutav isik	Asendav isik
ATS-i eest vastutav isik (9.00 – 18.00)	Vastutab ATS häire kontrolli ja evakuatsioonijuhile evakuatsioonikorralduse andmise eest	Omanik: Kaivo Mänd Tel: 503 7539	Direktor: Laineli Parrest Tel: 59018345
ATS-i eest vastutav isik (Kooliväliste sündmuste ajal)	Vastutab ATS häirekontrolli ja evakuatsioonijuhile. Evakuatsioonikorralduse andmise eest.	Omanik: Kaivo Mänd Tel: 503 7539	Direktor: Laineli Parrest Tel: 59018345

2.8.1 Evakuatsiooni eest vastutavad isikud (EVI)

Vastutuspiirkond	Vastutuse kirjeldus	Vastutav isik	Asendav isik
------------------	---------------------	---------------	--------------

Õppeklassid (tundide ajal)	Vastutavad tunnis olevate õpilaste evakuatsiooni läbivimise eest ning õpilaste loenduse ja loendustulemuste edastamise eest EJ-le.	Aineõpetaja	Asendav õpetaja
Õppeklassid ja koridorid (vahetunni ajal)	Vastutavad klassides ja koridorides olevate õpilaste evakuatsiooni läbivimise eest ning õpilaste loenduse ja loendustulemuste edastamise eest EJ-le.	Viimase tunni lõpetanud õpetaja	
Garderoob	Vastutab garderoobis olevate isikute evakuatsiooni korraldamise eest.	Vaba õpetaja, personal	
Õppekorraldaja kabinett	Vastutab õppekorraldaja kabinetis olevate isikute evakuatsiooni korraldamise eest.	Õppekorraldaja	
raamatukogu/puhketoa ja direktori kabinett	Vastutab teisel korrusel olevate isikute evakuatsiooni korraldamise eest.	Direktor, õpetaja, personal	

LISA 1

Olen tutvunud Viljandi Kunstikooli tulekahju korral tegutsemise plaaniga

Nimi	Allkiri	Kuupäev